

Profil podłużny sieci wodociągowej PVC 110 mm.
Odcinek T22 – HP21.
Skala 1:100/250.

1:100
Skala
1:250

Rzędna p.p.93.00 m.n.p.m.

Rzędna terenu istn./proj.



Rzędna osi rurociągu

Zagłębienie istn./proj.

Spadek / Średnica, materiał

Odległości

Oznaczenia

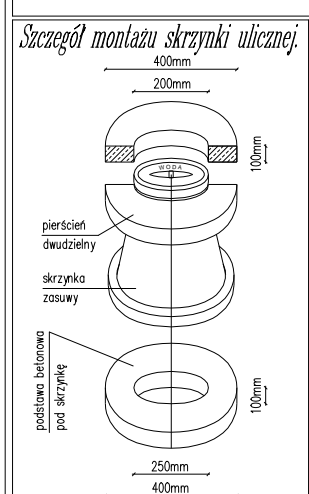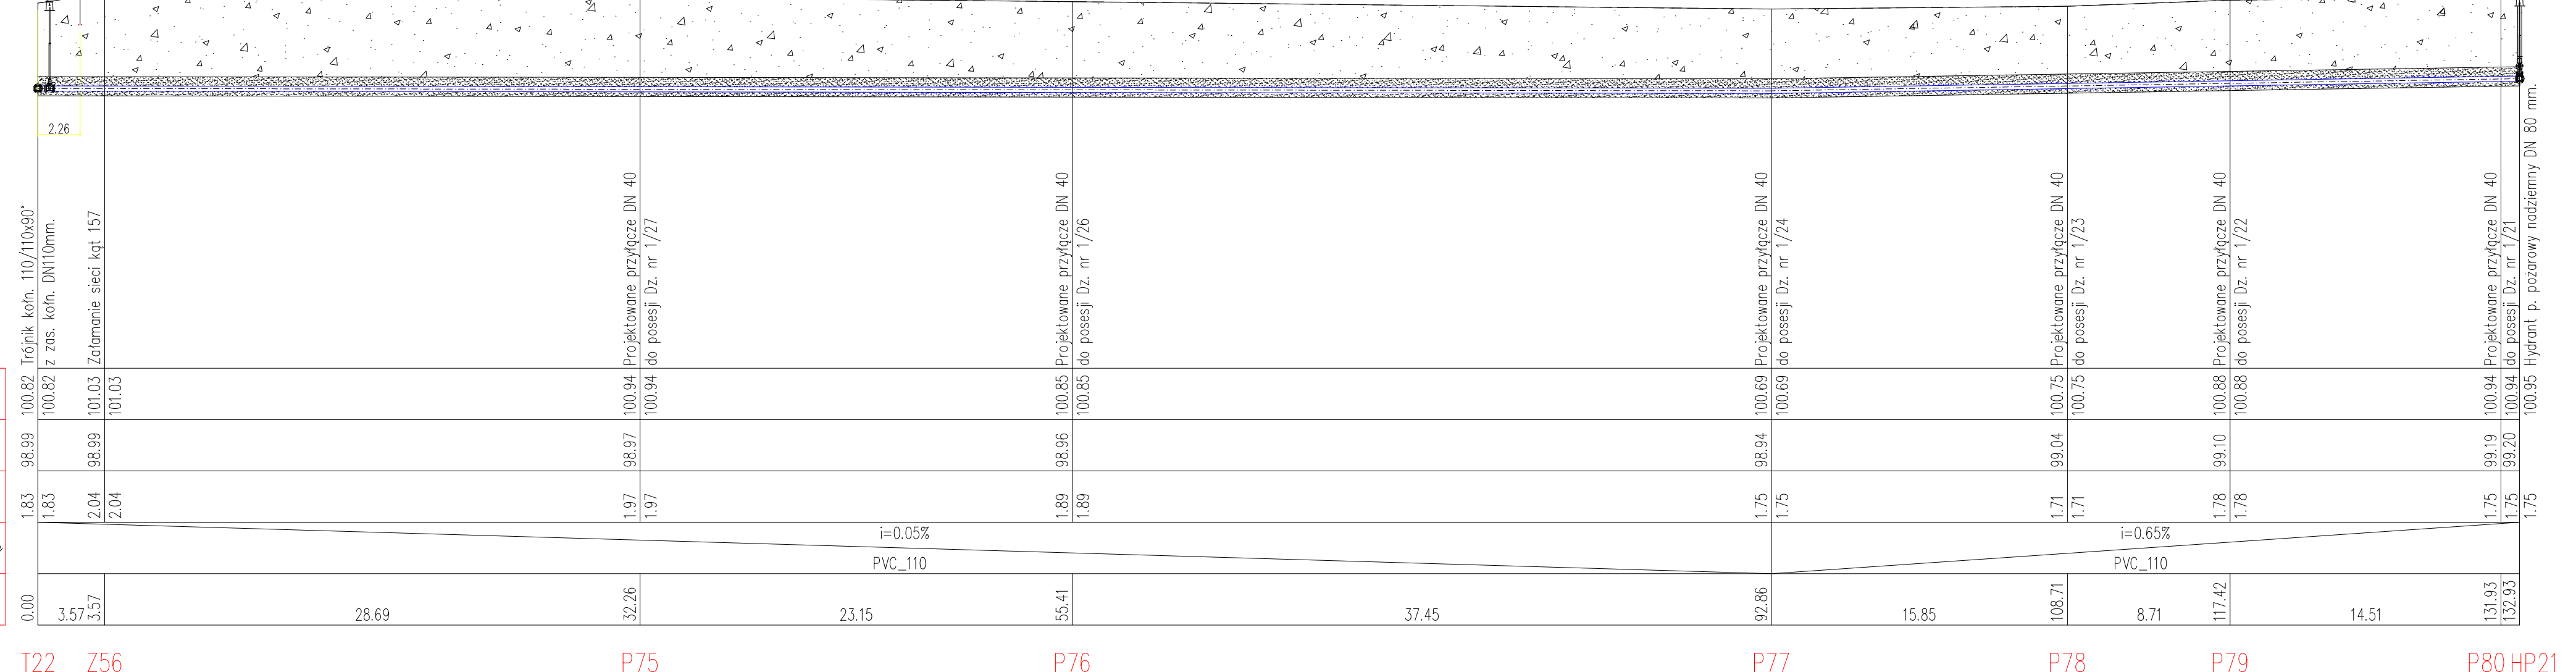

UWAGA: W odległości 20 cm ponad wierzch rury położyć taśmę ostrzegawczą z wkładką metalową koloru niebieskiego.

INWESTOR:	Województwo Świętokrzyskie
OBIEKT:	Ujęcie wody i czyszczenie ścieków w rejonie miejscowości Pielichy (miejscowość Pielichy, gmina Pielichy, powiat Kielce)
NAZWA WYKONANIA:	Projekt techniczny i kosztorys
PROJEKTANT:	Biuro Projektów i Inżynierii
INŻYNIER:	mgr inż. Jan Kowalski
DATA:	12.12.2023
SKALA:	1:100/250
FORMAT:	A4
STRONA:	25