


WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA  
Skala 1:75

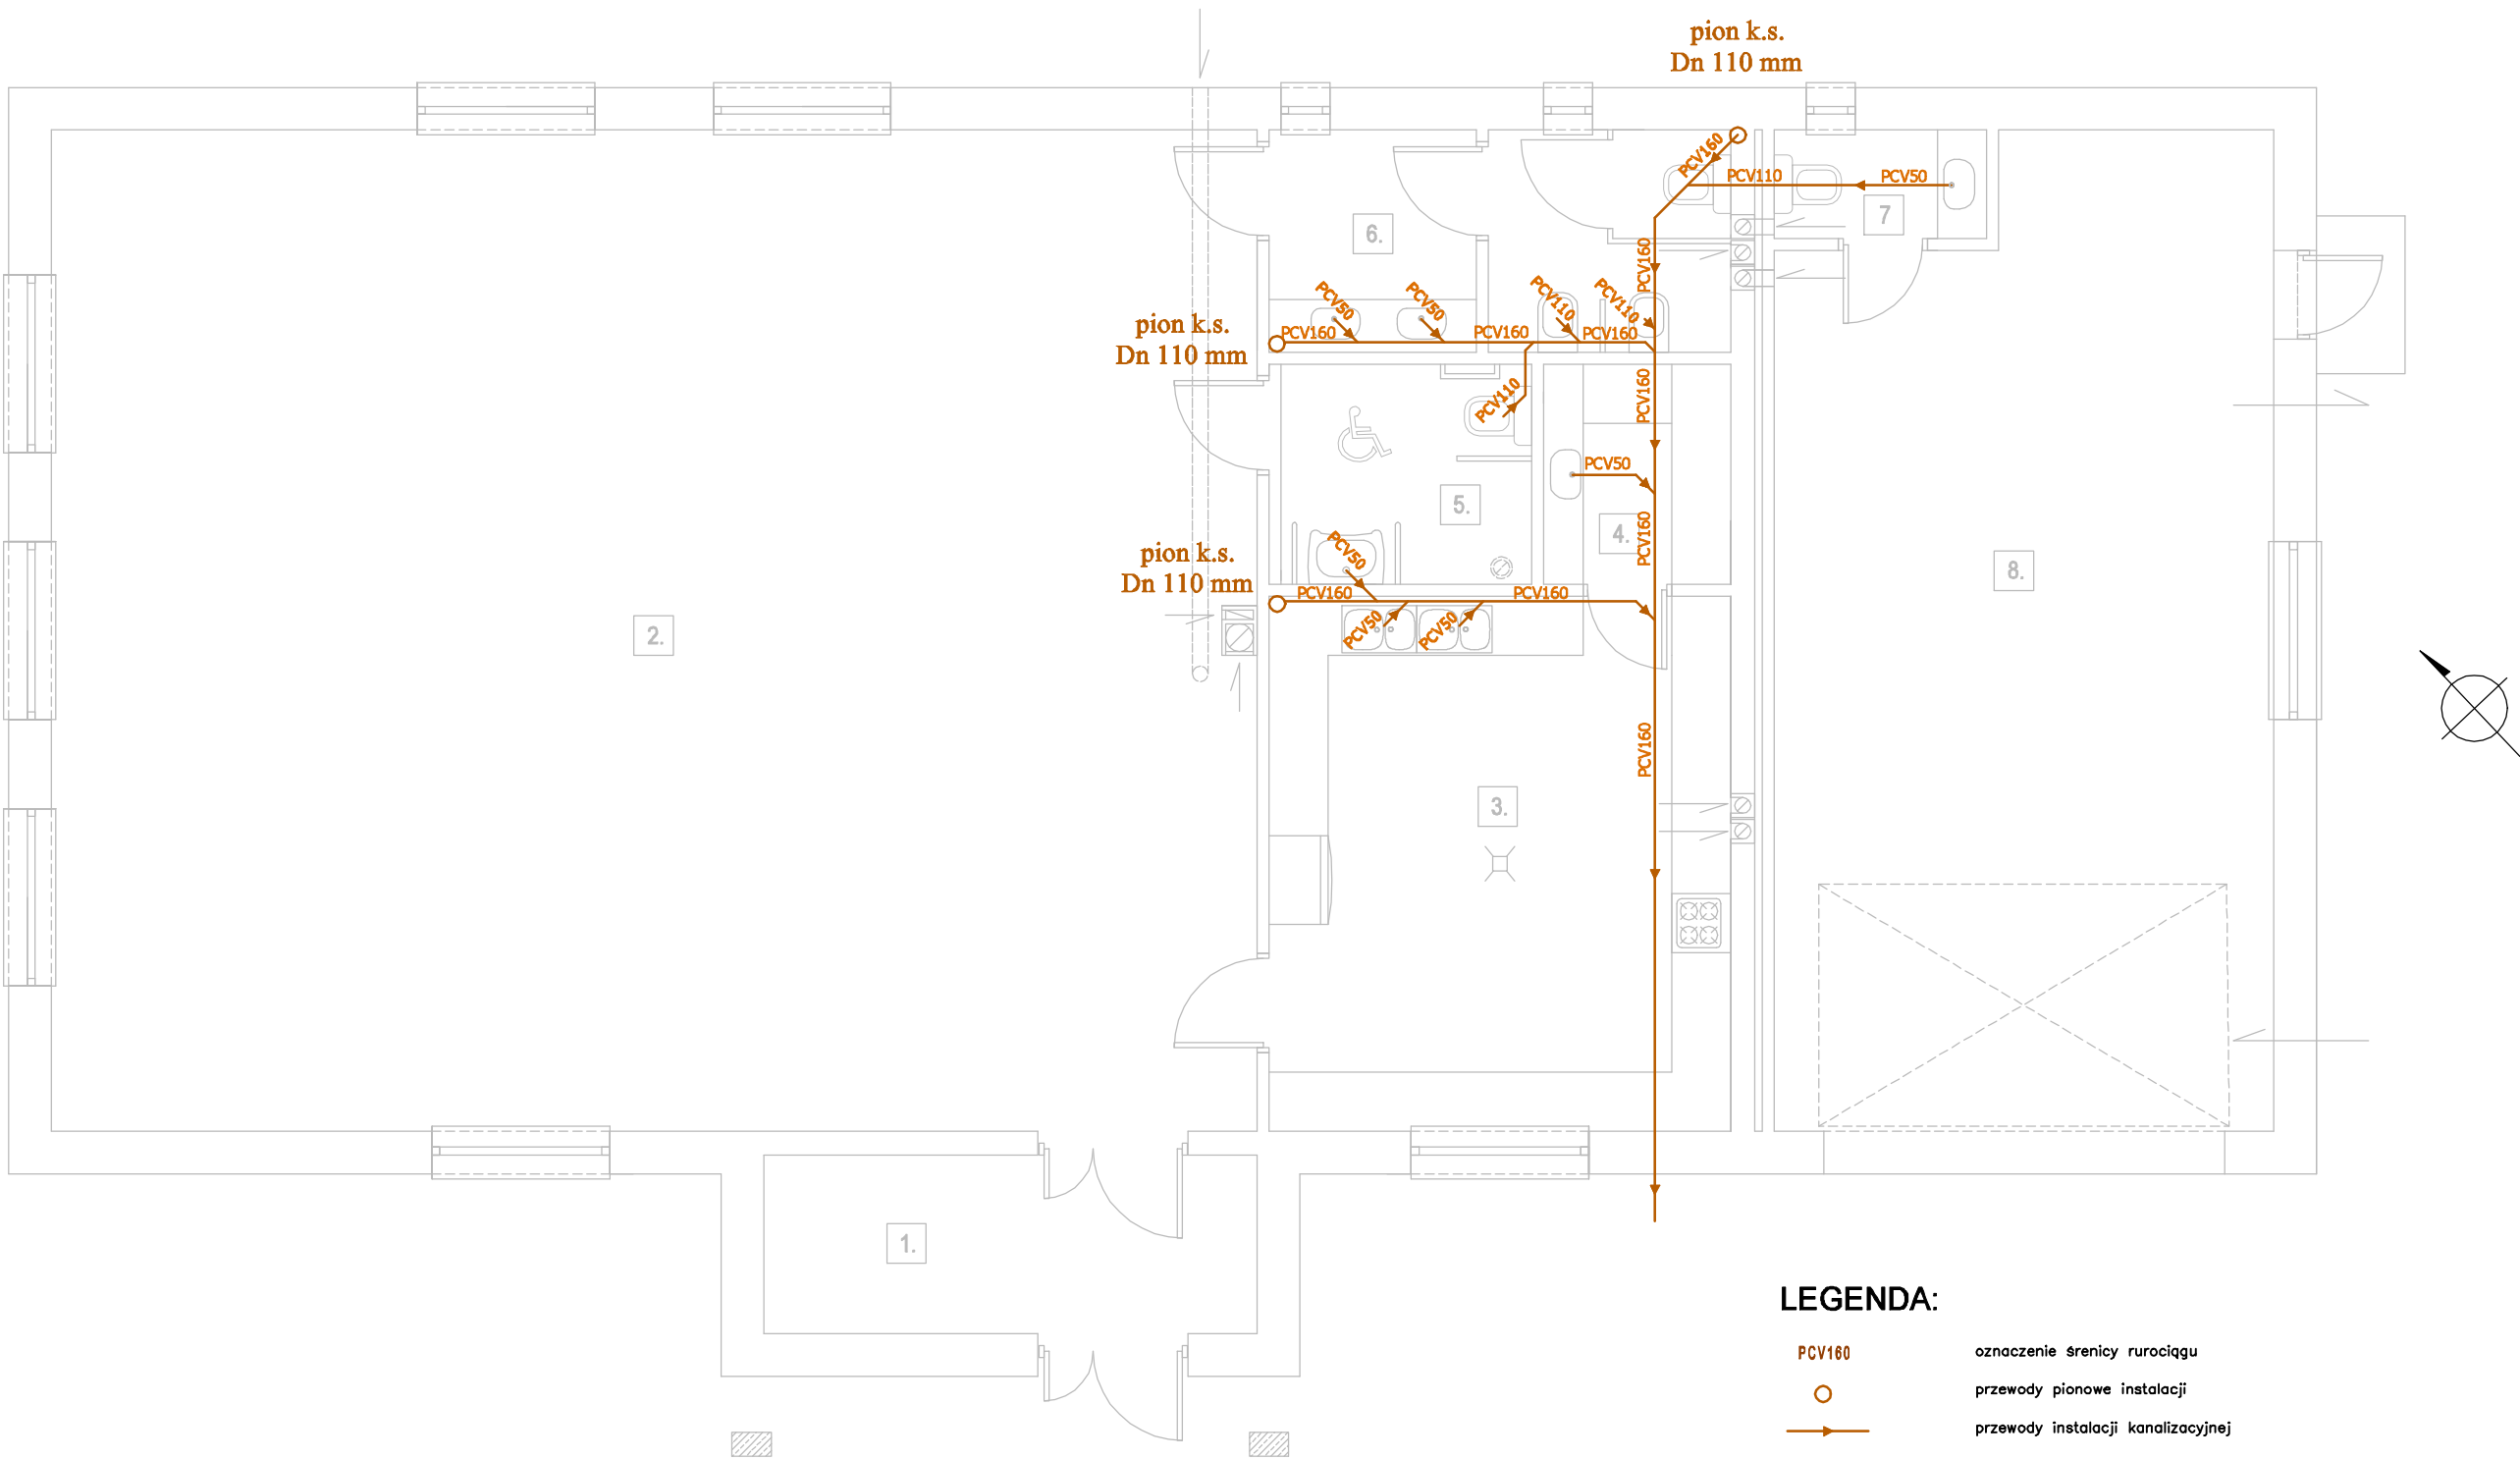

- PCV160                      oznaczenie średnicy rurociągu
- przewody pionowe instalacji
- przewody instalacji kanalizacyjnej

UWAGA: Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej układać ze spadkiem min. 2%.  
"Leżaki" instalacji kanalizacji sanitarnej oraz piony wykonać z rur PVC 160 mm zakończonych wywiewką.  
Na odejściach pionów zamontować czyszczak/rewizję w celu umożliwienia okresowego czyszczenia instalacji.

Inwestycja, nazwa adres obektu	ZABUDOWA USŁUGOWA: BUDOWA WIEJSKIEGO OŚRODKA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ - ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z WBUDOWANYM GARAŻEM OSP. BUDOWA PRZYŁĄCZY: WODOCIĄGOWEGO, ELEKTROENERGETYCZNEGO, ORAZ ZBIORNIKA SZCZELNEGO POJ. 10.00 m3 WIEŚ JANKOWO SKARBOWO, GMINA NOWOGRÓD DZIAŁKA NR 258			rysunek nr <b>11</b>
	Tytuł Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna.			
Data:  .02.2020	Projektant:	mgr. Inż Dariusz Ciszewski PDL/0116/PWOS/11	Branża:  Sanitarna	Podpis:
	Opracował:	mgr. Inż Piotr Kaczyński PDL/0156/OWOS/09	Branża:  Sanitarna	Podpis: