


USŁUGI PROJEKTOWE I INFORMATYCZNE DANUTA PIŚCZATOWSKA 16-400 Suwałki, ul. gen. Władysława Sikorskiego 57A Pracownia: ul. Utrata 2C lok. 26				
TEMAT	Remont budynku gimnazjum.			PFU
OBIEKT	GIMNAZJUM W NOWOGRODZIE NOWOGRÓD UL. 11 LISTOPADA 12			BRANŻA ELEKTR.
RYSUNEK	WYTYCZNE DO PFU RZUT DACHU			SKALA 1:100
PROJ.	tech. Wiesław Baluta upr. nr: SUW-88/90	DATA 08. 2021r	PODPIS	NR. RYS. 4

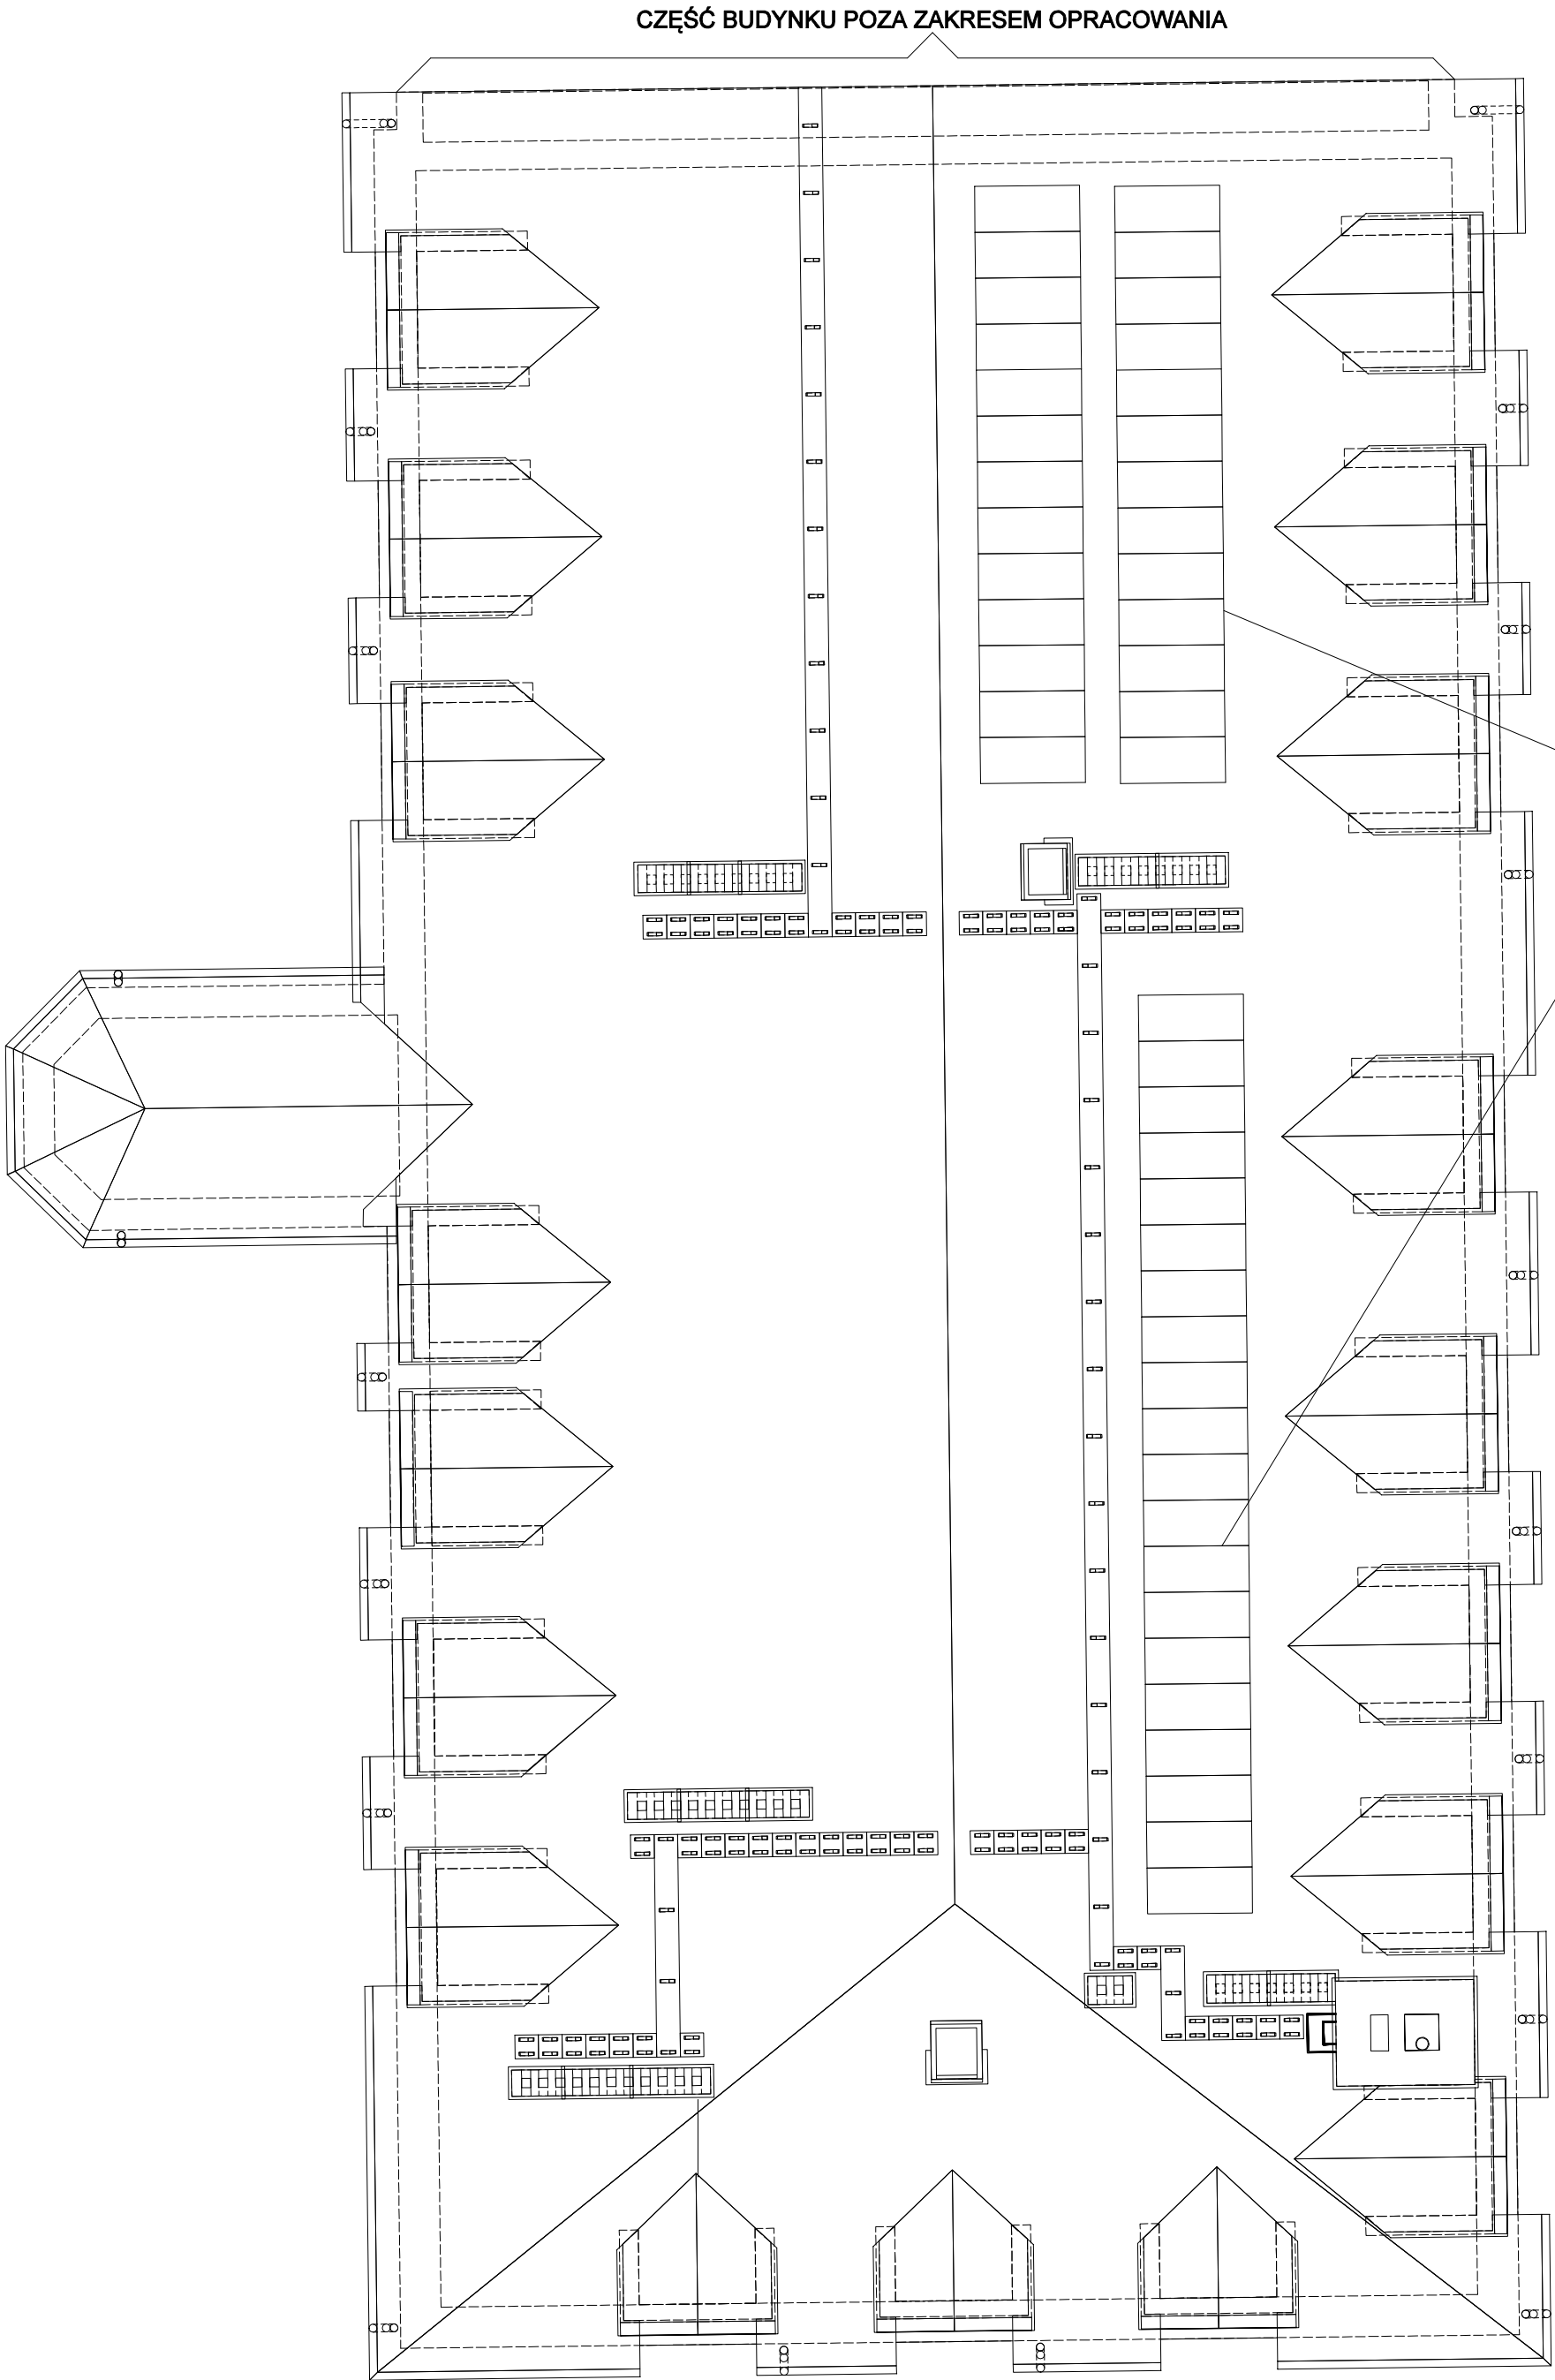

Proponowana lokalizacja paneli fotowoltaicznych

Wytyczne do PFU

- 1.Na dachu zabudować instalację fotowoltaiczną
Zabudowę paneli dostosować do zabudowy dachu
- 2.Wykonać instalację odgromową instalacji fotowoltaicznej
- 3.Instalację odgromową skoordynować z istniejącym projektem